

# elmű hálózat

## Műszaki gazdasági tájékoztató

Chilli and Banana Kft  
Budapest VII.  
Dob utca 51 2. em 4.  
1074

Budapest, 2018. 06. 14.  
Ügyiratszám: 000605454034



\* 0 0 0 6 0 5 4 5 4 0 3 4 \*

Ügyintézőnk  
Ügyfélfkapcsolati Központ  
06-1-238-3838  
06/20/30/70-978-56-11  
Levelünk jele:

Elosztói felhasználási hely azonosító  
Felhasználási hely

1074, Budapest VII., Dob utca 51. 34326 34326

Igénylő neve: Chilli and Banana Kft  
Igénybejelentés célja: Igénybej.-Új fogyasztási hely bekapcsolása  
Várható árszabás (Elosztói): Kiszámlázás I. árcsoport

Igényelt teljesítmény 1. csatlakozási ponton		Fázisonként		
Minden napszakban	18,86 kVA	25 A	25 A	32 A
Vezérelt időszakban	0,0 kVA	0 A	0 A	0 A
Meghosszabbított vezérlési idővel				
Betáplálásra				
Csatlakozási pont (tulajdonjogi határ)	Csatl. vez. végpontja			
Meglévő csatlakozó vezeték				
Létesítendő csatlakozó vezeték	Meglévő			
Csatlakozási pont feszültség szintje	kis			
Mérés feszültség szintje:	0,4 kV (kiszámlázás)			
Csatl.vezeték földfelszínre vetített hossza	méter			
Jelenleg rendelkezésre álló teljesítmény 1. csatlakozási ponton		Fázisonként		
Rendezésre álló teljesítmény:				

Közcélú elosztóhálózatunk kiszámlázási csatlakozási pontján TN-C rendszerben állunk rendelkezésre.

Hálózatunkról közvetlenül, vagy közvetve, csak a mindenkor hatályos jogszabályok, elosztói szabályzat, elosztói üzletszabályzat és az MSZ-EN 50160:2008; MSZ-EN 50160:2008 V; MSZ-EN 50160:2011 szabványok előírásának megfelelő berendezés, készülék, vagy eszköz üzemeltethető.

A fogyasztásmérőhely, méretlen- és mért fővezeték kialakításának elosztói engedélyes érdekkörébe tartozó feltételeit a mindenkor hatályos Villamos energia törvény, az elosztói szabályzat, az elosztói üzletszabályzat és az MSZ 447:2009 szabvány együttesen határozzák meg. A mérőhely kivitelezését elfogadott kiviteli terv alapján, vagy a csatlakozási ponton, típus azonosítószámmal azonosított, rendszerengedélyes mérőszekrény alkalmazásával, regisztrált villanyszerelő által kivitelezési nyilatkozattal tanúsított módon lehet megtenni.

Engedélyes létesíti: Fogyasztásmérő szerelése, Áramkorlátozó szerelése, Csatl.vez. fesz. alá helyezés, Zárópecsét elhelyezése	
Igénylő létesíti: Szabványos mérőhely létesítése	
Csatlakozási alapdíj	228.600 HUF
Csatlakozóvezeték létesítési díj becsült összege*	0 HUF
Az igényelt egyéb szolgáltatás becsült költsége	0 HUF
Becsült fizetendő díj összesen	228.600 HUF

\* A rendszerhasználó újbekapcsolás esetén összesen 32 Amper igényelt csatlakozási értékig mentesül a csatlakozó vezeték díj és a csatlakozási alapdíj fizetés alól. 32 Amper csatlakozási érték feletti összesített teljesítmény feletti igény esetén, ha a csatlakozóvezeték földfelszínre vetített tényleges hossza meghaladja a becsült hosszt - melyet a Felhasználó a helyszíni szerelőkorki kiállított munkalapon aláírásával igazol -, akkor a többlet hossz díja utólag kiszámlázásra kerül. A csatlakozóvezeték létesítés szabványos csatlakozás esetén 30 m-ig, kábelcsatlakozás esetén 15 m-ig díjmentes.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a műszaki-gazdasági tájékoztatónk elfogadása esetén, szíveskedjenek az alábbiakat figyelembe venni:

- Földkábeles csatlakozó tervezésének és létesítésének átfutási ideje - a hatósági engedélyezési eljárások időszükséglete miatt - több hónapot is igénybe vehet.
- A földkábel létesítése csak megfelelő időjárási körülmények között és az Önkormányzatok munkavégzési engedélyével lehetséges, ezért általában november 15. és március 15. között nem lehet kábel létesíteni!

A csatlakozási alapdíj és a csatlakozóvezeték díj becsült összege a villamos energiaról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet alapján került kiszámlázásra.

A tájékoztatóban közölt díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

ELMŰ Hálózati Kft.  
1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzékszám: 01-09-874142

# elmű hálózat

## Műszaki gazdasági tájékoztató

### Egyéb feltételek:

A villamos tervet a következő címre kérjük eljuttatni: ELMŰ Hálózati Kft., Pesti régió, 1044 Budapest, Megyeri út 118.

Szükséges dokumentumok: csatl.ber.terv jóváhagyása, kivitelezői nyilatkozat, csatl. műszaki dokumentáció

A csatlakozási alapidj és a csatlakozóvezeték létesítési díj előre fizetendő, az igényelt egyéb szolgáltatás ellenértékét pedig a műszaki teljesítést követően kell kiegyenlíteni.

Amennyiben a tájékoztató feltételeit elfogadják, kérjük 1 példányt aláírást követően juttassanak vissza részünkre, hogy a befizetéshez szükséges rendelésszámot megadhatjuk. A csatlakozási díjakat csekken vagy átutalással, illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával is teljesítheti. Átutalási fizetési mód esetén a csatlakozási alapidj befizetésének határideje a rendelésszámról szóló tájékoztató kézhezvételét követő 8. munkanap.

Bankszámlaszám: MKB: 10300002-10295614-49020025

Társaságunk a számviteli előírásoknak megfelelően számlát csak a pénzügyi teljesítést követően tud kiállítani.

A bekapcsolás és a hálózathasználat rendelkezésre állásának időpontja: hálózatcsatlakozási szerződés alapján

Az igénybejelentő által a tényleges rendelkezésre állást követően fizetendő díjakat a mindenkor hatályos árszabási rendelet alapján kell megfizetni.

A jelen tájékoztatóban közölt feltételek elfogadásának határideje: 2018.09.14.

Jelen tájékoztatóban foglalt ajánlat az Ön által megadott adatok alapján készült. A nem megfelelő minőségű adatszolgáltatásból adódó következményekért az elosztó engedélyest felelősség nem terheli.

Engedélyes vagy képviselője

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

A tájékoztatóban foglaltakat teljes mértékben elfogadom.


2018. 06. 18

Dátum

igénybejelentő aláírása

A következő részt a földkábeles csatlakozó létesítésével járó igények esetén, a helyszíni felméréskor kell kitölteni.

Kérjük a megfelelőt aláhúzni:

Műszaki-gazdasági tájékoztató:	igénylő aláírása
• Átvettem	
• Nem fogadom el, kérem az igény törlesztését	
• Nem átadható	nem szükséges aláírni

Dátum: 2018. 06. 18

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-874142

# Tranzakció jóváhagyás



Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és feldolgozta.

Indító számlaszám 11707031-21452347

Tranzakció azonosító 8714455803

Rögzítés dátuma 2018.07.12.

Tranzakció állapota Végrehajtva

Tranzakció megnevezése Belföldi forint átutalás

Ellenoldali számlaszám 10300002-10295614-49020025

Összeg 228.600

Közlemény  
ügyirat  
szám:000605454034VII Bp  
Dob utca 51. II.em.4.

Kedvezményezett neve: ELMŰ Hálózati Kft

Név: MAGIC WIZARD KFT.  
Város: BUDAPEST  
Utca, házszám: DOB UTCA 51 2/4  
Irányítószám: 1074

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK  
Ügyintéző: Kékesi László Attiláné  
TEL.: 479-2050 FAX: 479-2064  
Iktatószám: 2018/119

## IGAZOLÁS

Ügyfelünk kérésére igazoljuk, hogy a(z) MAGIC WIZARD KFT. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájáról az alábbi átutalások (egyszeri) **viSSZAVONHATATLANUL teljesült(ek)**:


Számlaszám	Számlatulajdonos / Számla neve	Dátum
11707031-21452347	MAGIC WIZARD KFT. / MAGIC WIZARD KFT.	2018.07.12
Tranzakció Kedvezményezett számla Közlemény:	Kedvezményezett név / számlanév	Összeg
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 10300002-10295614-49020025 ft EB ügyirat szám:000605454034 VII Bp Dob utca 51. II.em.4.	ELMŰ Hálózati K	228.600 HUF

Az igazolást Ügyfelünk kérésére a(z) ELMŰ HÁLOZATI KFT számára IGAZOLÁS céljából, 1 példányban állítottuk ki.

BUDAPEST, 2018. július 24.

Tisztelettel:

  
 OTP BANK Nyrt.  
 Budapesti Régió  
 Füzösöb krt. 41. Fiók  
 Takács Bence  
 Univerzális vezető tanácsadó

  
 Kékesi László Attiláné  
 Számlavezető

Takács Bence  
 univerzális vezető tanácsadó

VII. KERÜLETI FIÓK

Kékesi László Attiláné  
 számlavezető munkatár

Ruff Engelbert

2310. Szigetszentmiklós, Mécses u. 15.

ELMŰ Hálózati Kft.

Hivatkozási szám: 605454034

Iktatószám: 4408/2018

Kapcsolattartó: Imre László

Levélcím: 1393 Budapest Pf. 511

Telefonszám: +36 1 238-3438

Fax: +36 1 238-3357

E-mail: laszlo.imre@elmu.hu

Tárgy: Bp. VII. Dob u. 51. új fogyasztási hely

Osztályunk a címben feltüntetett tervdokumentáció **méretlen fővezetékre, mérőhelyre** vonatkozó fejezeteit műszakilag áttanulmányozta és a kivitelezéshez az alábbi feltételekkel

hozzájárulását adja.

- A tervdokumentáció áttanulmányozása nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve annak bírálatát. Nem mentesíti a Tervezőt, Beruházót és a Kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása, valamint az egyéb hatósági és közmű hozzájárulások megszerzése alól.
- Tárgyi terv felülvizsgálata nem helyettesítheti az energiaigény bejelentését és a villamosenergia-szolgáltatási szerződés megkötését. A tervtől eltérni csak a Tervező, Áramszolgáltató, Beruházó és Kivitelező együttes írásos hozzájárulásával szabad.
- A fogyasztásmérők elhelyezési magassága minden esetben feleljen meg a vonatkozó előírásoknak.
- A mérőszekrények elővezetékezése az Elosztói üzletszabályzatunkban foglalt műszaki követelmények szerint, terhelésnek megfelelő, különösen hajlékony (elemi szálas) réz vezetékezéssel alakítandó ki. A PE vezetőket a mérőszekrényeken megszakítás nélkül kérjük átvezetni.
- A kivitelezést (plombabontást), a munka megkezdése előtt társaságunknál kérjük bejelenteni.
- A mérőhelyet a fogyasztási helyre utaló tartós felirattal kérjük ellátni.
- Az alkalmazandó mérőszekrény szerepeljen a társaságunk „Típus fogyasztásmérő helyek” katalógusában.

A véleményezett terv és a jóváhagyó levelünk bemutatása szükséges az ügyfélszolgálati ügyintézés során, illetve a helyszínen megjelenő szerelőink részére!

A jelen véleményünk, levelünk keltezésétől számított 1 évig érvényes.

Budapest, 2018. július 17.



Tisztelettel,

ELMU Hálózati Kft.  
Pesti Régióközpont  
56/12

Czanik Zsolt  
régióvezető

Imre László  
senior mérésügyi munkatárs


ÉPÜLET 0,4kV-os FŐELŐSZTŐSZÉKRENÝ

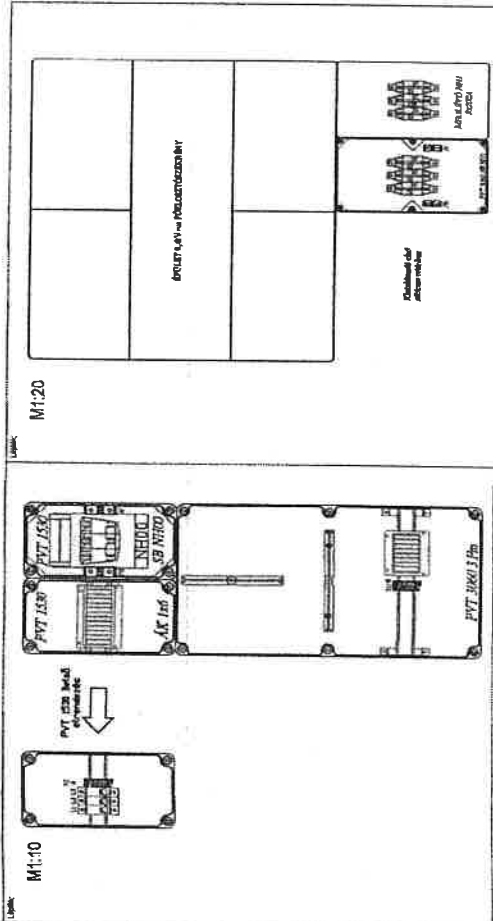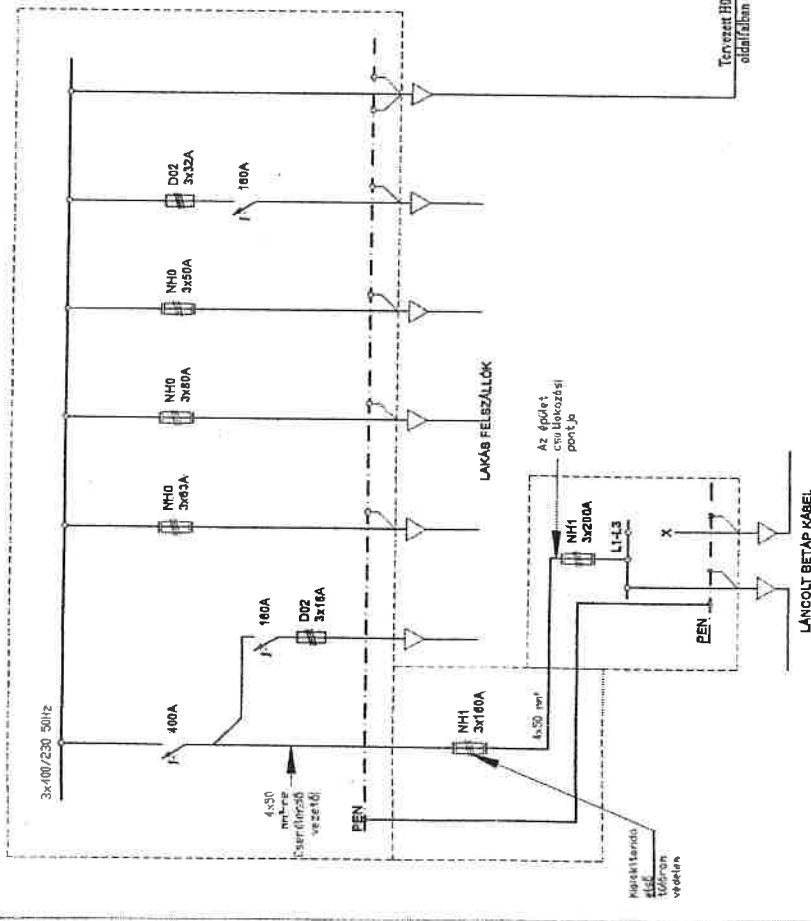

II. emelet 4. TERVEZETT


FOGYASZTÁSMÉRŐ SZÉKRENÝ

Csatorna Plaszt  
PVT 3000 3 TN

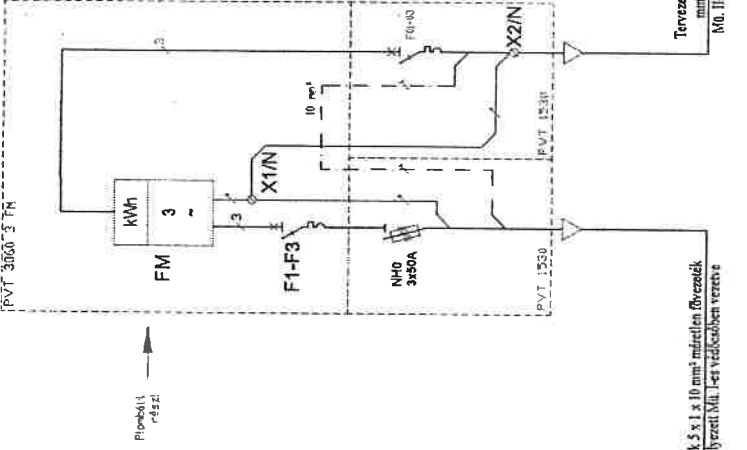

- Névleges feszültség: 3x400/230VAC 50Hz
- Névleges áram: 2x25 + 1x32 A
- Teljesítmény: 18.98 kVA
- Méretlen fővezeték típusa és hossza: H07V-k 5x1x10mm² 61m
- Mért kábel típusa és hossza: NY-Y-J 5x10mm² 361m
- A mérőszekrény belső vezetékezése: H07V-k 10mm²
- Érintésvédelem: TN-C-S

II. emelet 4. ELOSZTÓSZÉKRENÝ

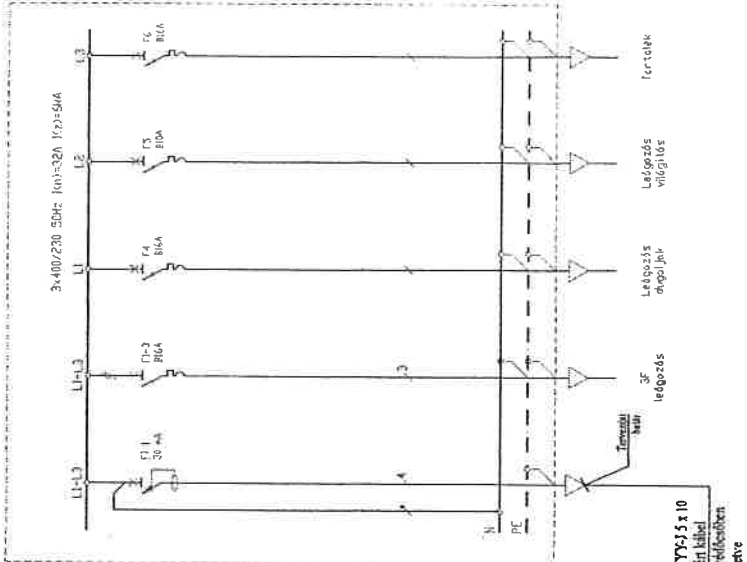

Vezető	Tervező	Megnevezés	Dátum
Megnevezés	Chilli and Borone Kft.	1074 Budapest, Dob u. 51. II. em. 4.	
Szerkesztő	Energiaszámítási elvi kapcsolási rajza	Kivitelező	Kivitelező
Szerkesztő	Rudi Engelbert Csontos	2018-07-12	18005-WK31/2

LAKÁS

BELSŐ UDVAR

Szintre érkező  
kábel

KÖZLEKEDŐ

LÉPCSŐHÁZ

LAKÁS

Új NYVY-J 5x10mm<sup>2</sup>  
mért kábel d=50mm  
M8II védőcsőben  
vezetve

II. em. 4. elosztó  
szekrénye

II. Emelet 4.

KÖZLEKEDŐ

LAKÁS

Levelező:	Tervező:	Megjegyzés:	Dátum:
Chill and Bonano Kft.	1074 Budapest, Dobó u. 51. II. em. 4.		
II. emelet, nyomvonal rajz	Kivitel: Ipari		
Ruff Engelbert Csaba V. H-1026	M1:50	2018-07-12	1808p-MK3 IVZ

