


Jelmagyarázat:

- Csatorna vezetékek falban, padlóban
- Csatorna vezetékek mennyezet alatt
- Csatornavezetékek nyomott
- Lejtés jelölése
- APS3 Mosógép szifon
- HL21 Csepgetető tölcse
- HL810 / HL807
Párakivezető sapka
- Visszacsapó szelep
- Padlóösszefolyó

Csövek szintlépéseinek jelölése

/ Medium flow direction:

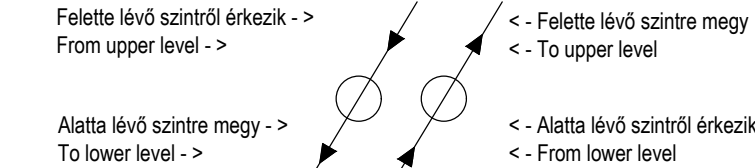

- KPE
- Kemény poli-etilén csővezetékek tompa hegesztéssel, vagy elektrofűtőcsatlakozásokkal.

PVC

Tokos műanyag lefolyócső, gumigyűrűs kötésekkel.



A csövek pozíciója minden esetben a végleges padlóvonaltól, előjel nélkül felette, "-" előjellel lefelé mérve vannak megadva.
A pozíciók, és magasságok a helyszínen pontosítandók.

Kapcsolódó tervek:
G-K-CS-01...04

- Megjegyzés:
- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve harmadik személy részére továbbadni!
 - Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki ellenőr és a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekkel szabad.
 - A terv együtt kezelendő a műszaki leírással, költségvetés kiírással, valamint az építész és egyéb szakági tervekkel.
 - Tűzszakasz átlépésekor az áttörés helyreállítását légmentesen zárolt tűzgátló tömítéssel kell megoldani.
 - A tervekben való eltérés csak a Tervező és a Beruházó jóváhagyásával történhet.
 - A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
 - Minden olyan berendezés kialakítását, színét, megjelenését egyeztetni szükséges a Beruházóval, mely a belső design szerves részévé kell, hogy váljon.
 - A kivitelezést a gyártói előírások figyelembevételével kell elvégezni!
 - Pontos mérettel nem jelölt szerelvények mérete csőmérettel azonosak.

- Csatornázás:
- Az ágvezetékek ejtőjére 45°-os idommal kötni nem szabad!
 - A tűzszakasz határon átmenő vezetékeket tűzgátló mandzsettával kell ellátni.
 - Az épületen belül vezetett esővíz ejtőket párazáró szigeteléssel kell ellátni.
 - A fürdőkád és zuhanytálca szifonok elé EPH-ba kötött érintésvédelmi közdarapot kell helyezni.
 - A komfort tereken áthaladó vezetékeket akusztikai szigeteléssel kell ellátni.

Ágvezetékek lejtése MSZ-04-134 szerint	
Berendezési tárgy	Lejtés m/m
Falikut	0,025
Zuhany	0,025
WC öblítőtartállyal	0,012
Fürdőkád	0,020
Mosdó	0,020
Mosogató	0,025

01	Első kiadás / First issue		2022.08.22.				
Rev.	Kiadás / Issue		Dátum / Date.				
<div></div>		<div><h1>MIRAL Mérnöki És Szolgáltató Kft.</h1><p>Cím: 2600, Vác Fekete út 16. Tel: (06)-30-554-91-16 E-mail: miralkft@digitalvac.hu</p></div>					
Tervezők Designer:	Váry Ottó	<div></div>	Megbízó / Client:	ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 1074 Budapest, Damjanich utca 12.			
			Projekt azonosító / Project denomination:	Társasház 1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.			
Felelős tervező / Responsible designer	Páman Márk GT-13-13798	<div></div>	Megnevezés / Denomination:	Csatornázás 1. emeleti alaprajz			
			Terv típus / Plan typ.	Lépték / Scale	Dátum / Date	Méret / size	Projekt szám / Project number
	Kiviteli terv	1:50	2022.08. 22	A2	2022-T50-Nefejejs	G-K-CS	03