


Jelmagyarázat:

- Csatorna vezeték falban , padlóban
- Csatorna vezeték mennyezet alatt
- Csatornavezeték - nyomott
- Lejtés jelölése
- HL21 Csepgetető tölcser
- Visszacsapó szelep
- APS3 Mosógép szifon
- HL810 / HL807
Párakivezető sapka
- Padlóösszefolyó

Csövek szintlépéseinek jelölése

/ Medium flow direction:

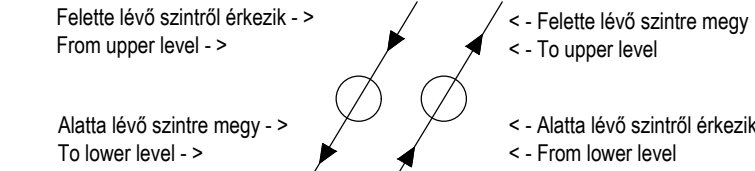

- KPE
- Kemény poli-etilén csővezeték tompa hegesztéssel, vagy elektrofűttinges kötésekkel.

PVC

Tokos műanyag lefolyócső, gumigyűrűs kötésekkel.

A csövek pozíciója minden esetben a végleges padlóvonaltól, előjel nélkül felette, "-" előjellel lefelé mérve vannak megadva.
A pozíciók, és magasságok a helyszínen pontosítandók.

Kapcsolódó tervek:
G-K-CS-01...04

Megjegyzés:

- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve harmadik személy részére továbbadni!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki ellenőr és a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekkel szabad.
- A terv együtt kezelendő a műszaki leírással, költségvetés kiírással, valamint az építész és egyéb szakági tervekkel.
- Tűzszakasz átlépésekor az áttörés helyreállítását légmentesen záró tűzgátló tömítéssel kell megoldani.
- A tervekől való eltérés csak a Tervező és a Beruházó jóváhagyásával történhet.
- A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
- Minden olyan berendezés kialakítását, színét, megjelenését egyeztetni szükséges a Beruházóval, mely a belső design szerves részévé kell, hogy váljon.
- A kivitelezést a gyártói előírások figyelembevételével kell elvégezni!
- Pontos mérettel nem jelölt szerelvények mérete csőmérettel azonosak.

Csatornázás:

- Az ágvezetékek ejtőjére 45°-os idommal kötni nem szabad!
- A tűzszakasz határon átmenő vezetékeket tűzgátló mandzsettával kell ellátni.
- Az épületen belül vezetett esővíz ejtőket párazáró szigeteléssel kell ellátni.
- A fürdőkád és zuhanytálca szifonok elé EPH-ba kötött érintésvédelmi közdarapot kell helyezni.
- A komfort tereken átteledő vezetékeket akusztikai szigeteléssel kell ellátni.

Ágvezetékek lejtése MSZ-04-134 szerint	
Berendezési tárgy	Lejtés m/m
Falikut	0.025
Zuhany	0.025
WC öblítőtartállyal	0.012
Fürdőkád	0.020
Mosdó	0.020
Mosogató	0.025

01	Első kiadás / First issue		2022.08.22.				
Rev.	Kiadás / Issue		Dátum / Date.				
<div><div><div>Miral</div><div>KFT</div></div></div>		<div>MIRAL Mérnöki És Szolgáltató Kft.</div> <div>Cím: 2600, Vác Fekete út 16.</div> <div>Tel: (06)-30-554-91-16</div> <div>E-mail: miralkft@digitalvac.hu</div>					
Tervezők Designer:	Váry Ottó	<div><div></div></div>	Megbízó / Client:	ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.			
			Projekt azonosító / Project denomination:	1074 Budapest, Damjanich utca 12.			
Felelős tervező / Responsible designer	Páun Márk GT-13-13798	<div><div></div></div>	Társasház				
			1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.				
			Csatornázás 2. emeleti alaprajz				
Terv tít./ Plan typ.		Lépték / Scale	Dátum / Date	Méret / size	Projekt szám / Project number	Mé/Wp:	Tervszám/Plannumber:
Kiviteli terv		1:50	2022.08. 22	A2	2022-T50-Nefejejs	G-K-CS	04