
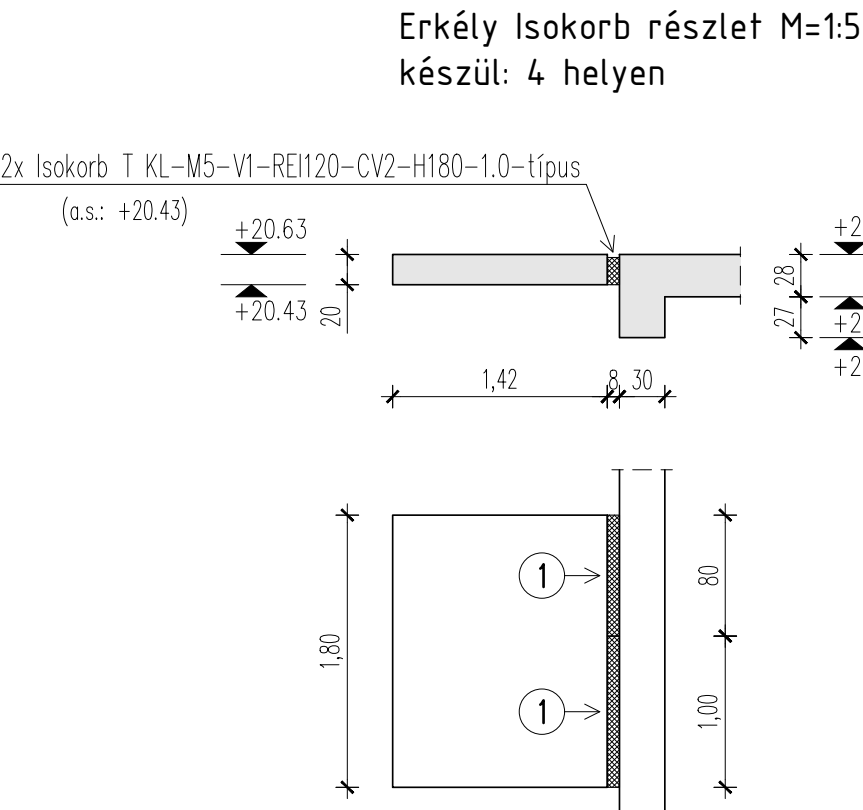




Az alapvasalással nem kezelt földemáttöréseknél a betonacélok elvárandók vagy elhúzódnak és a felső vasalási terven részletrajzzal ábrázolt szegővasalást kell alkalmazni!

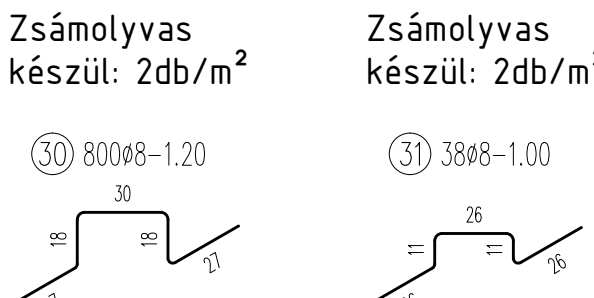

Betonacél kimutatás:									
Szám	db	Ø	Hossz	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16		
1	174	12	12.00			2088.00			
2	40	12	11.00			440.00			
3	15	16	2.15					32.25	
4	128	12	8.50			1088.00			
5	8	12	8.30			66.40			
6	13	12	8.20			106.60			
7	128	12	7.50			960.00			
8	21	12	7.30			153.30			
9	3	12	6.83			20.49			
10	22	12	6.65			146.30			
11	8	12	6.56			52.48			
12	6	16	2.40				14.40		
13	18	12	6.25			112.50			
14	40	12	6.20			248.00			
15	77	12	2.15			165.55			
16	37	12	6.00			222.00			
17	3	12	2.00			6.00			
18	2	12	5.00			10.00			
19	4	12	4.50			18.00			
20	40	10	2.38		95.20				
21	12	12	4.06			48.72			
22	52	10	2.02		105.04				
23	20	12	3.95			79.00			
24	33	12	3.80			125.40			
25	22	8	0.86	18.92					
26	2	12	2.40			4.80			
27	110	10	4.00		440.00				
28	8	12	1.80			14.40			
29	8	12	1.50			12.00			
30	800	8	1.20	960.00					
31	38	8	1.00	38.00					
32	110	8	3.00	330.00					
Összhossz / Ø				1346.92	640.24	6187.94	46.65		
Fm. tömeg / Ø				0.395	0.617	0.888	1.580		
Össztömeg / Ø				532.03	395.03	5494.89	73.71		
							6495.66		

AEV2 jelű átszűrődés elleni vasalás készült: 1 helyen 3x Schöck BOLE O 12/230-2/A340

AEV1 jelű átszűrődés elleni vasalás készült: 1 helyen 3x Schöck BOLE O 12/230-3/A510

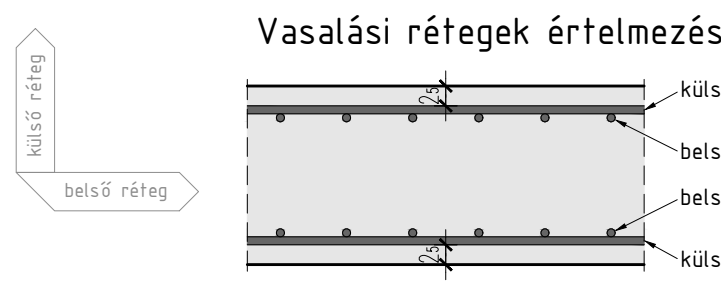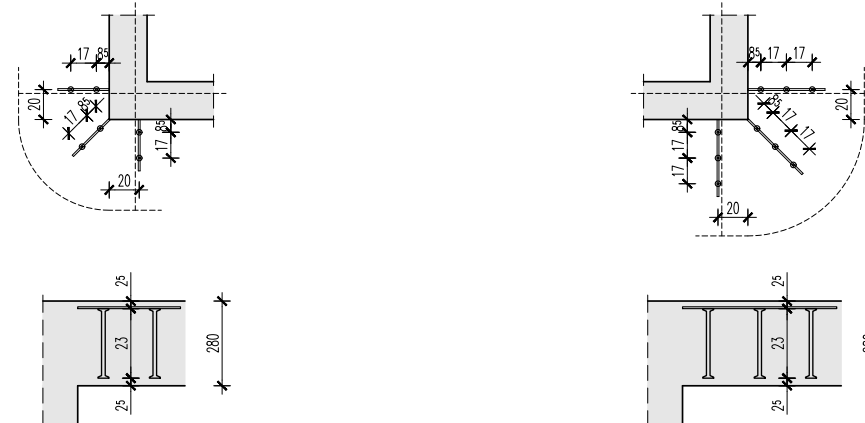

Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37- XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2,5cm
- HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE: LAKÁS 2,00kN/m2; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELÖLT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRTEI
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÖZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉKEKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZET TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESÍTENI KELL!
- KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJEN.

**PRO PERVIUM** MÉRNÖKI IRODA Kft.  
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96822-385 e-mail: propergium@propergium.hu

**HUNGARO DESIGN** MÉRNÖKI IRODA Kft.  
8000 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. sz. 4.

Tervezlet: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**  
1076 Budapest, VII. ker. Varsány u. 22-24., hrsz.: 32934.  
**STATIKUS KIVITELI TERV**

Építtető: **Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata**  
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 5. EMELET FELETTI FÖDÉM ALSÓ VASALÁSI TERVE**

Statisztikus tervező: **Gémes Miklós Ottó**  
okl. építőmérnök  
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező: **Zelei Péter**  
okl. építőmérnök  
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező: **Buzogány Ferenc**  
okl. építőmérnök  
MMKsz.: T 20-0589

Dátum: **2022.02.16.**

Munkaszám: **S21-204**

Tervfajta: **KIVITELI**

Tervszám: **SA-21**

Méretarány: **M 1:50**