




Homlokzati nézet M= 1:20

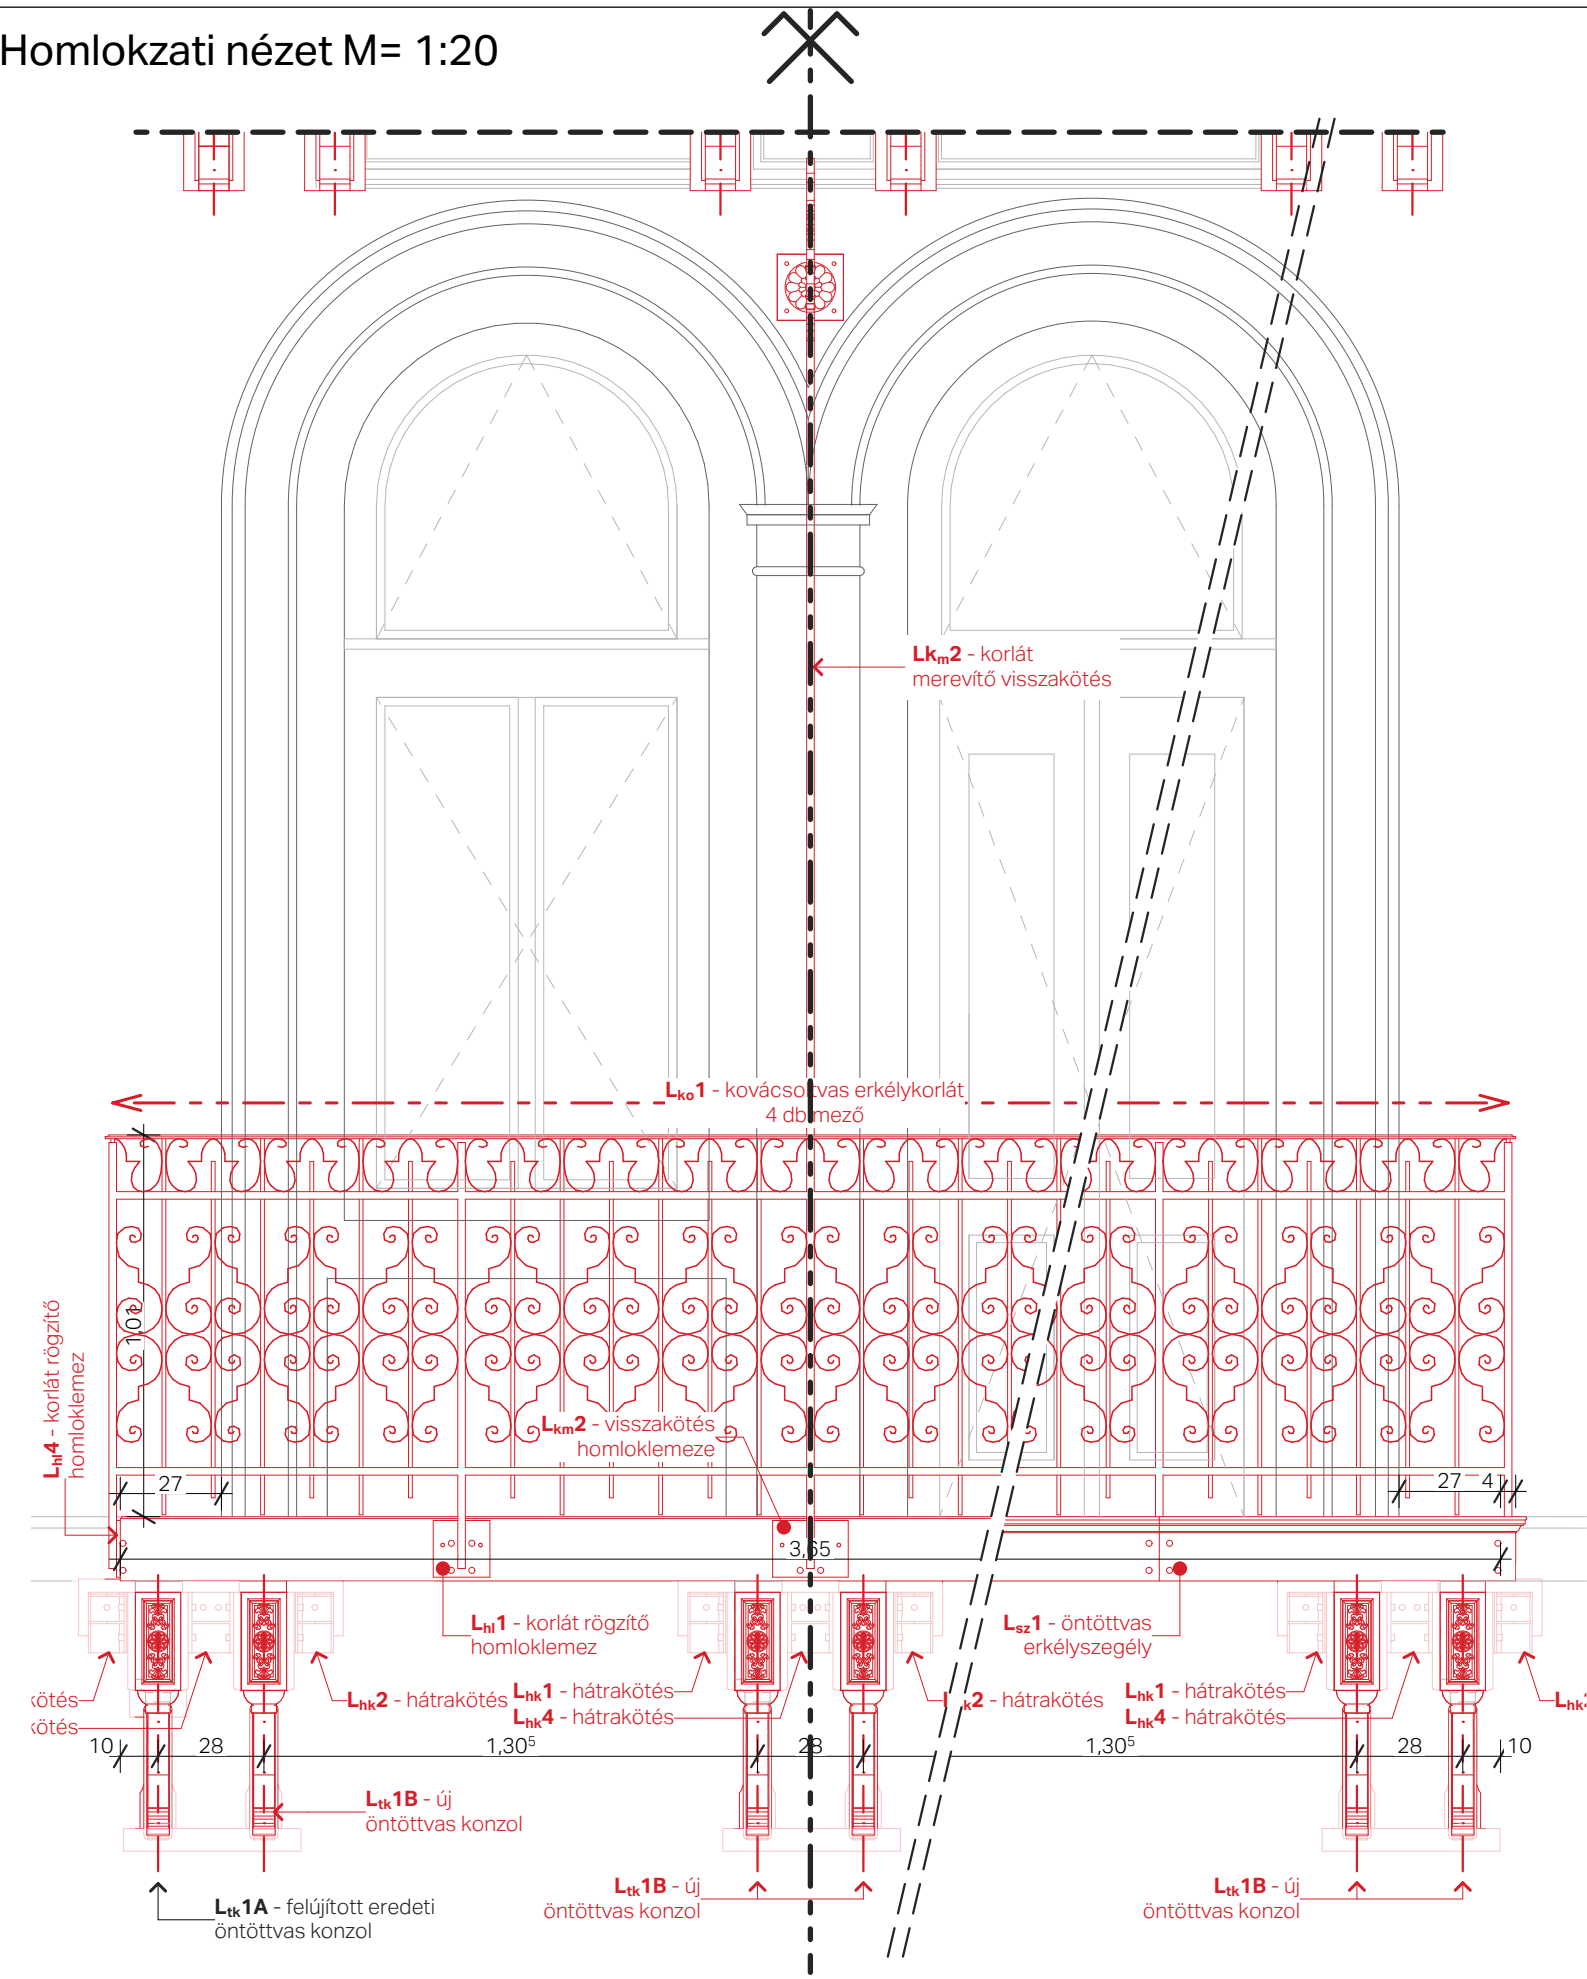


Alaprajz M= 1:20

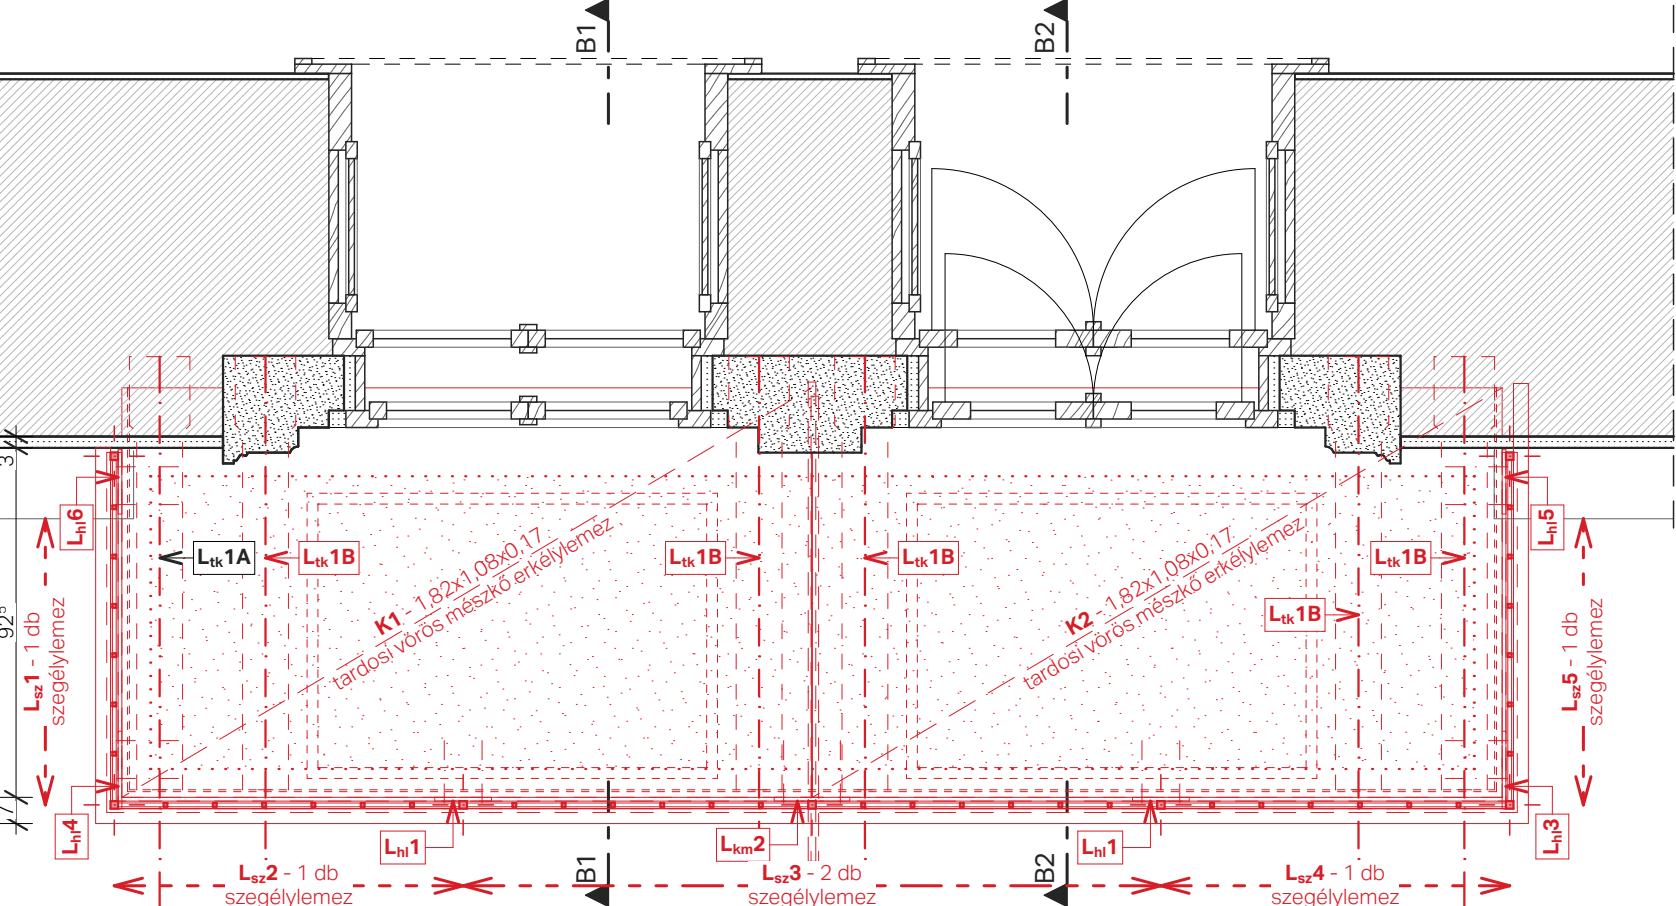

Ajtónál felvett B2 metszet M= 1:20

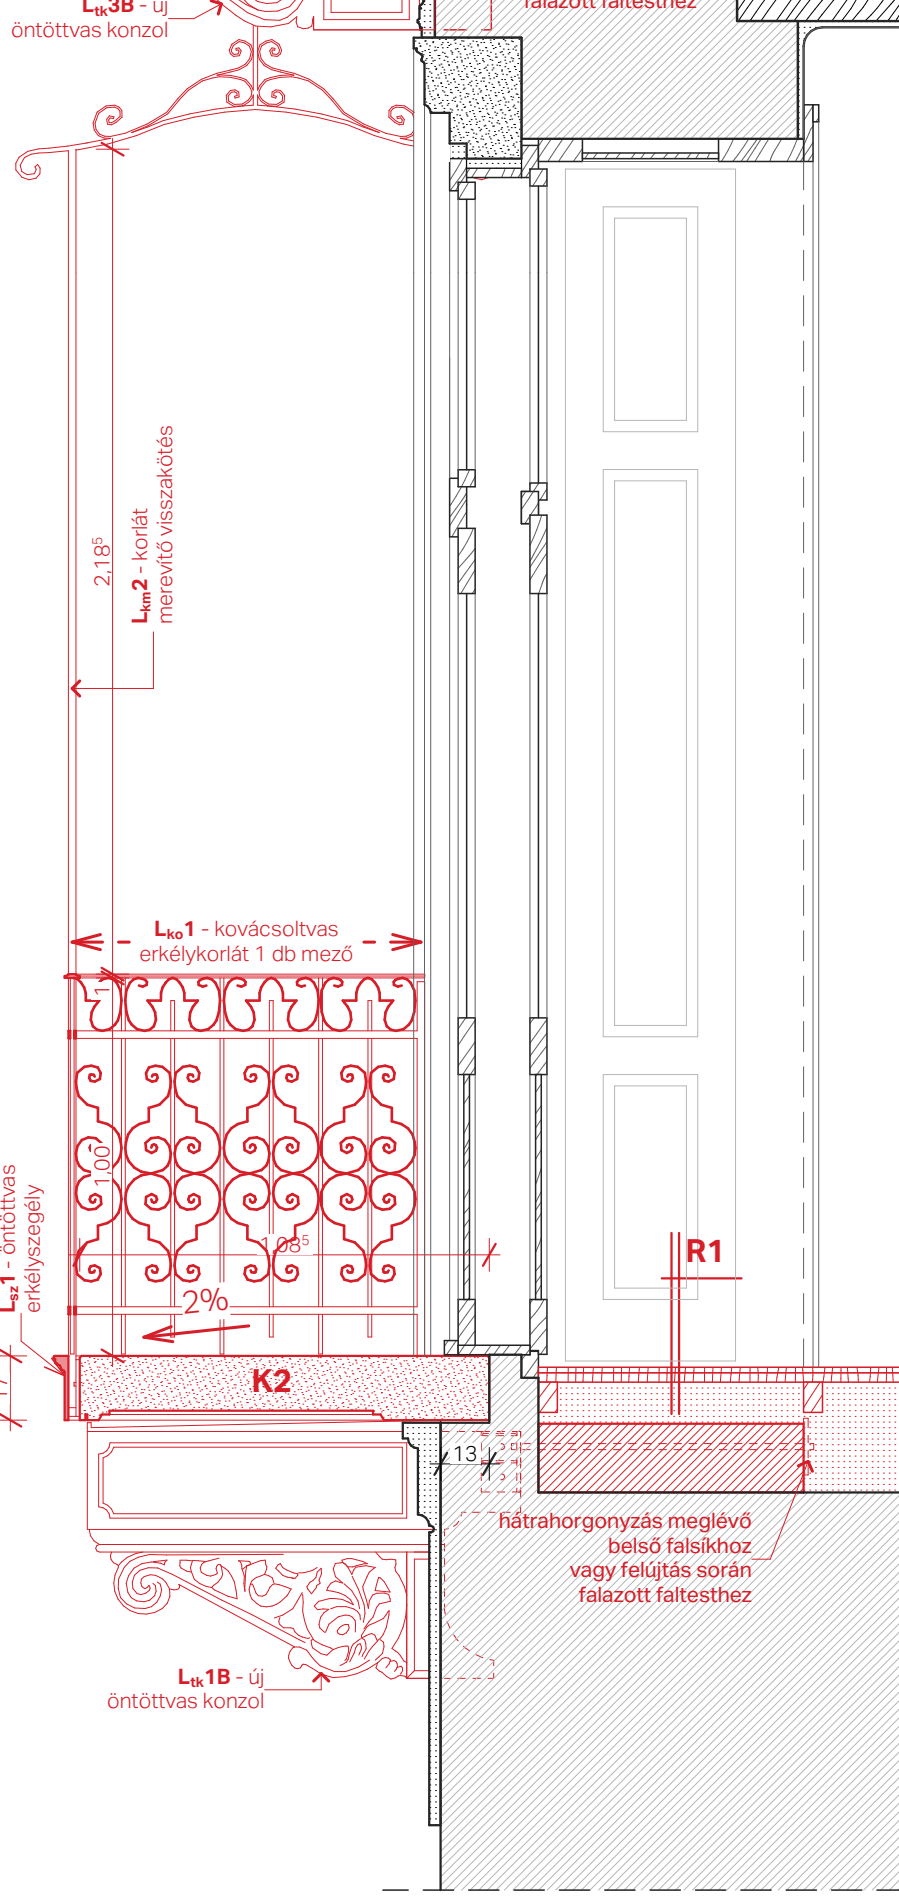

Ablaknál felvett B1 metszet M= 1:20

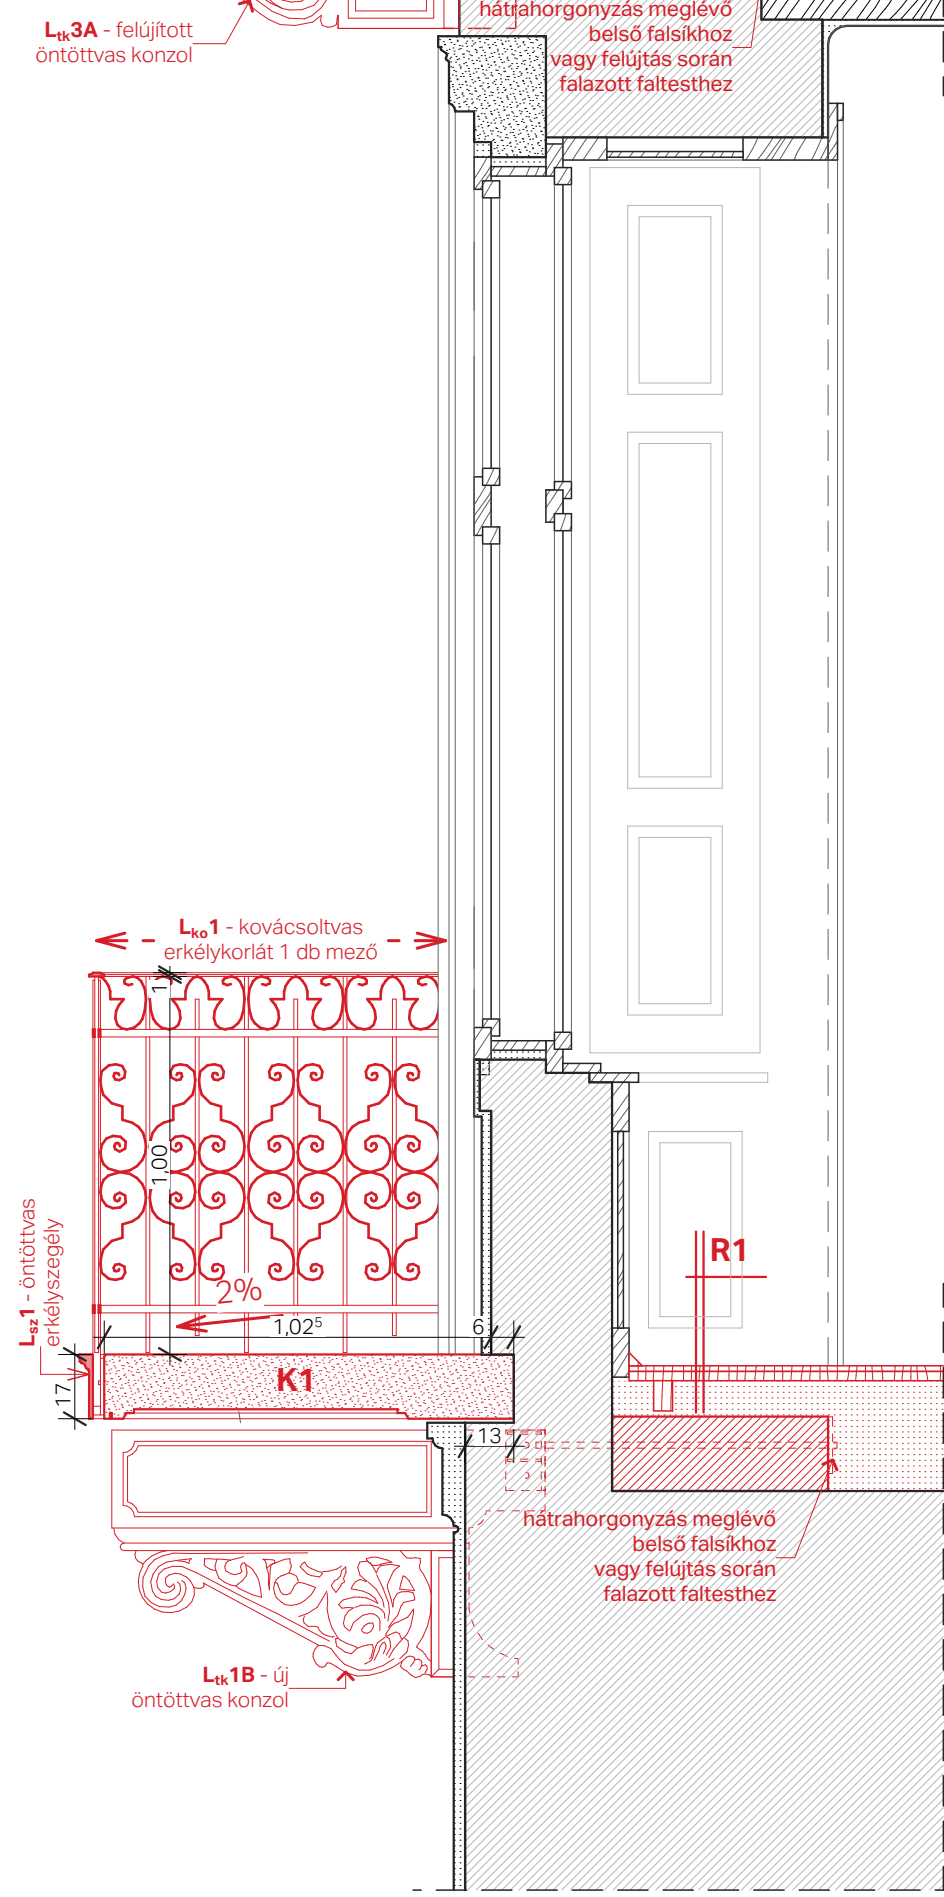

MEGJEGYZÉSEK

- MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

Meglévő állapotban a megnevezett rétegrendek roncsolódás feltárása megtörtént, a meg nem nevezett szerkezetek feltárása szükséges. Geodéziai felmérés nem készült. A +0,00 felvétele az utca járdaszintjén történt. A felméri terv licenszelt GRAPHISOFT ArchiCAD szoftverrel készült. Meglévő állapotot ábrázoló terven a vakolt méretek kerültek kottázásra. Az ajtók és ablakok névleges mérete a meglévő állapotot bemutató terven a tokbelsőmérettel egyenlő, a parapetmagasság burkolt parapetet jelöl.

Jelmagyarázat

	kisméretű téglá		meglévő / megmaradó szerkezet
	kő-tégla vegyes fal		tervezett szerkezet
	vakolat		
	fa		
	beton		
	kő		
	feltáratlan		

Beruházó: **BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA**
Erzsébet krt. 6. Budapest 1073

Megbízó: **EVIN NONPROFIT ZRT.**
képv.: Dr. Halmay Gyula
kapcsolattartó: Gaszler Gabriella
tel.: 06 30 409 5470, email: gaszler.gabriella.beatrix@evin.hu
Damjanich u. 12 Budapest 1071

Tulajdonos: KIRÁLY UTCA 15. TÁRSASHÁZ
képv.: Lovas Kata közös képviselő
email: kiraly15tarsashaz@gmail.com
tel.: 06 30 417 3957

Tartalom: **MŰEMLÉK INGATLANON MEGLÉVŐ ERKÉLYEK FELÚJÍTÁSA**
Kiviteli terv
Cím: **Király u.15. BUDAPEST VII. kerület 1075 hrsz.: 34184**

Építészeti tervezés: **Farkas Tamás Barnabás**
okl. építész tervező, E 01-5436
1141 Budapest, Komócsy u. 5.
fennt.a.mernokiroda@gmail.com
+3670 790 9522
Tóth Viktor
ügyvezető, építész tervező É 05-0510
okl. építészmérnök, műe. védelmi szakmérnök

Tartószerkezeti tervező: **Nagy Tamás Bajnok**
okl. építészmérnök
tartószerkezeti tervező
T-É. SZES1 01-15385
Nagystatika Mernők Kft.
1173 BUDAPEST, Borsó u. 12-32. F. lh. 3/9
info@nagystatika.com
+36 20 929-0361
Szabó Ádám András
okl. szerkezetépítő mérnök T 07-01570

ÉT.02

Építészeti munkarész
Tervezett állapot
1. emelet bal
lépték: 1:20
2025. 03. 31.

tsz.: 02.19
REV-00

fennt.A
Mérnökroda Kft.
2022 óta

- R1** **Helyreállítandó belső padló rétegrend**
~ belső burkolat meglévővel azonos termék, vagy gondosan visszaszedett visszahelyezett
2,4 cm pallóterítés 2,4x12 cm, meglévő vakpadlóval azonos felső síkkal
1 rtg. kipurzástgátló geotextil elválasztóréteg, 90 g/m²
~ homokfeltöltés