

Társasház felújítás
1077 Budapest, Csányi utca 4. Hrsz: 34110
E.KÖ közösségi elosztó bővítés egyvonalas kapcsolási rajz

Vrabély Imre
V-03-0519

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Szekrény típusa: | álló |
| Védettség: | IPxx |
| Feszültség: | xxx |
| Névleges áram: | xxx A |
| Hibavédelemi rendszer: | NULLÁZÁS (TN-S) |
| Alapvédelem: | Szigetelés |

| Verzió | Dátum | Megjegyzés |
|--------|-------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


E.KÖ közösségi elosztó jelenleg meglévő elektromos leágazások

230/400V Hálózat

Hibavédelem módja:
Táplálás önműködő kikapcsolása
MSZ HD 60364 szerinti
TN-S rendszer
Üzemfeszültség: 3N-50Hz 400/230V
Zárlati szilárdság:

Megjegyzés:A jelen terveken szereplő
elosztó berendezést az
MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012
szabvány
"Ellenőrzött elosztóberendezéskere"
vonatkozó
kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkészíteni.

Az elosztókban 20% tartalék leágazást
és további 20% tartalék helyet kell
biztosítani.

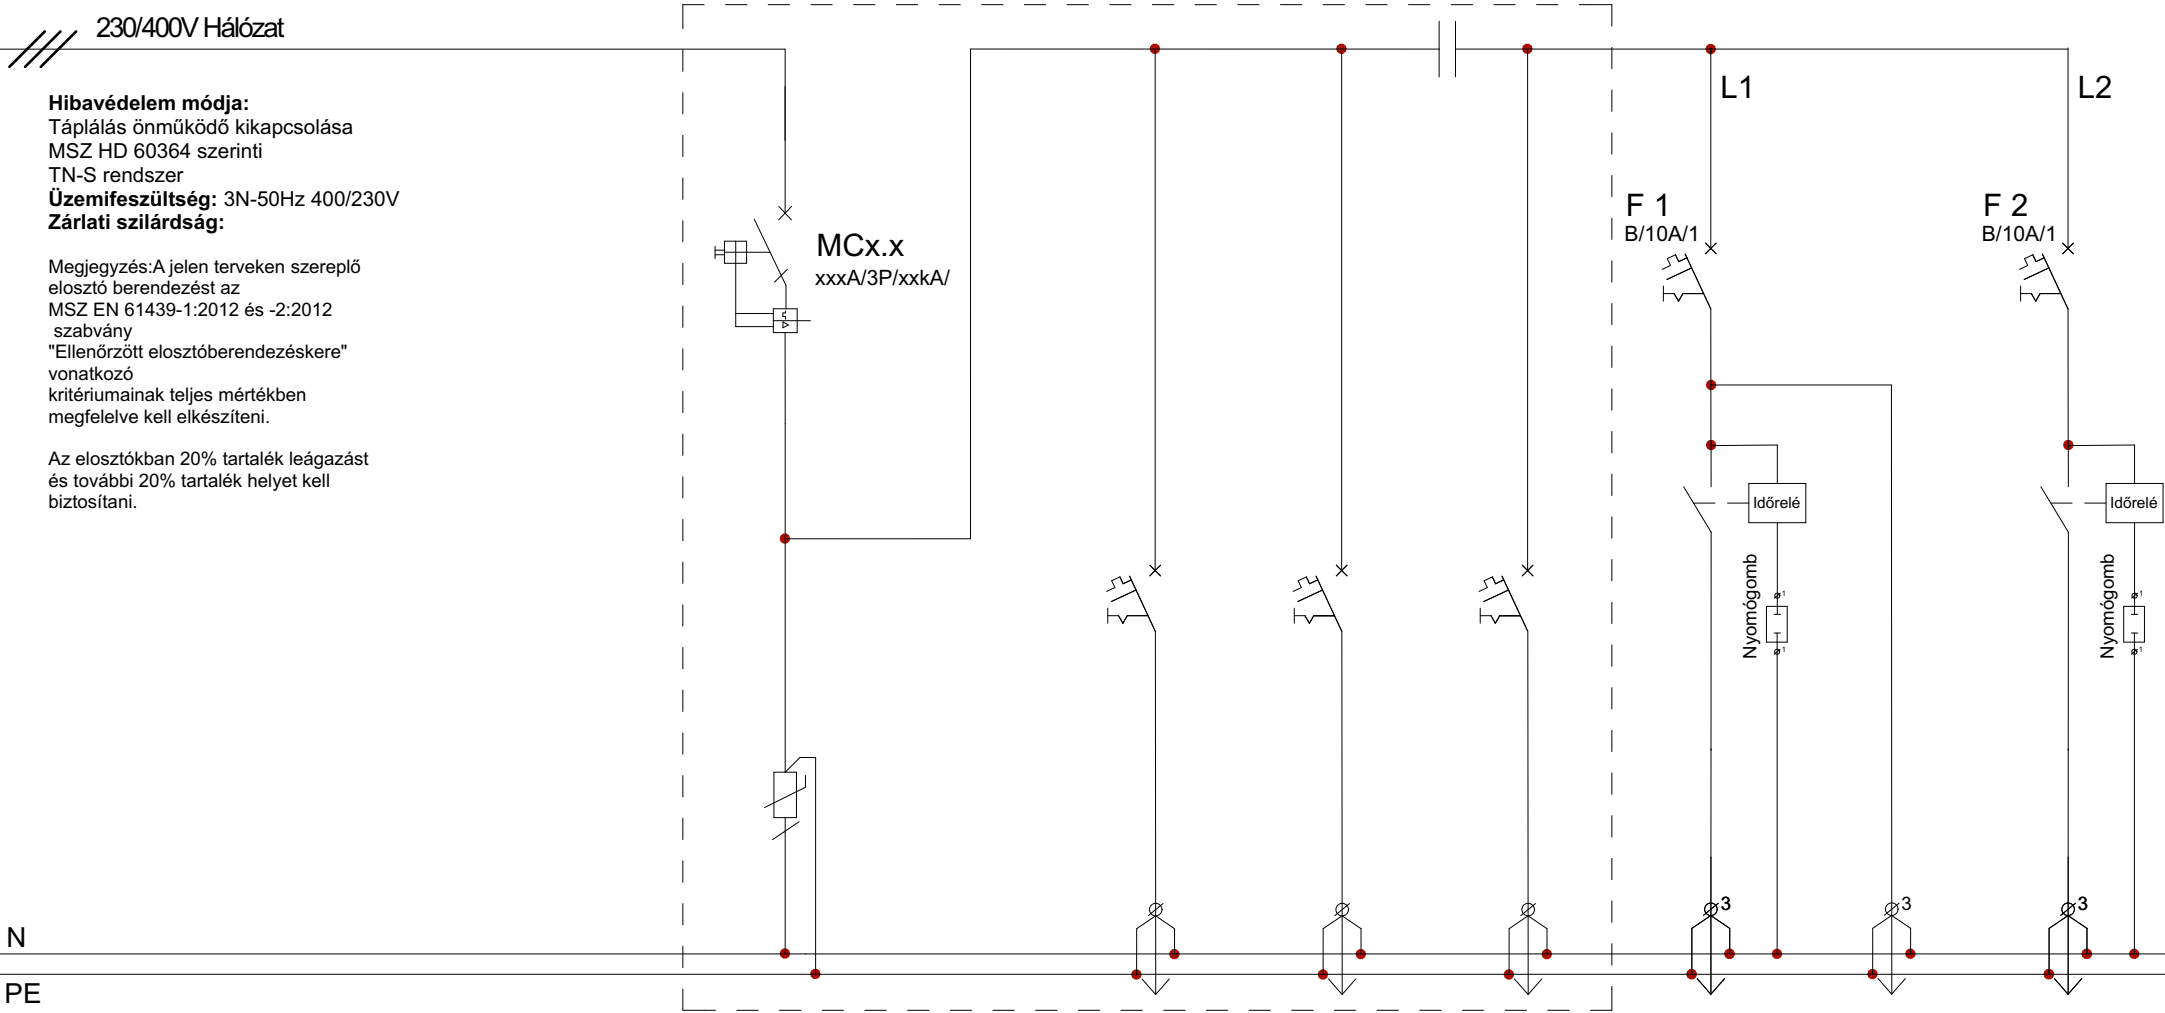

| Áramköri azonosító | | | 0.0 | | 1 | 2 | 3 | 4(a) | 4(b) | 5 |
|--------------------------------------|--|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Beépítet telj. / egyidejű telj. [kW] | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Megnevezés | | | Betáplálás | | Meglévő leágazás | Meglévő leágazás | Meglévő leágazás | Folyosó világítás | Hulladéktároló világítás | Folyosó világítás világítás |
| Megjegyzés | | | | | | | | világítás | világítás | világítás |
| Kábel keresztmetszet | | | | | | | | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 |
| Kábeltípus | | | | | | | | MBCu | MBCu | MBCu |
| Kábel szigetelés | | | | | | | | 0,5kV | 0,5kV | 0,5kV |