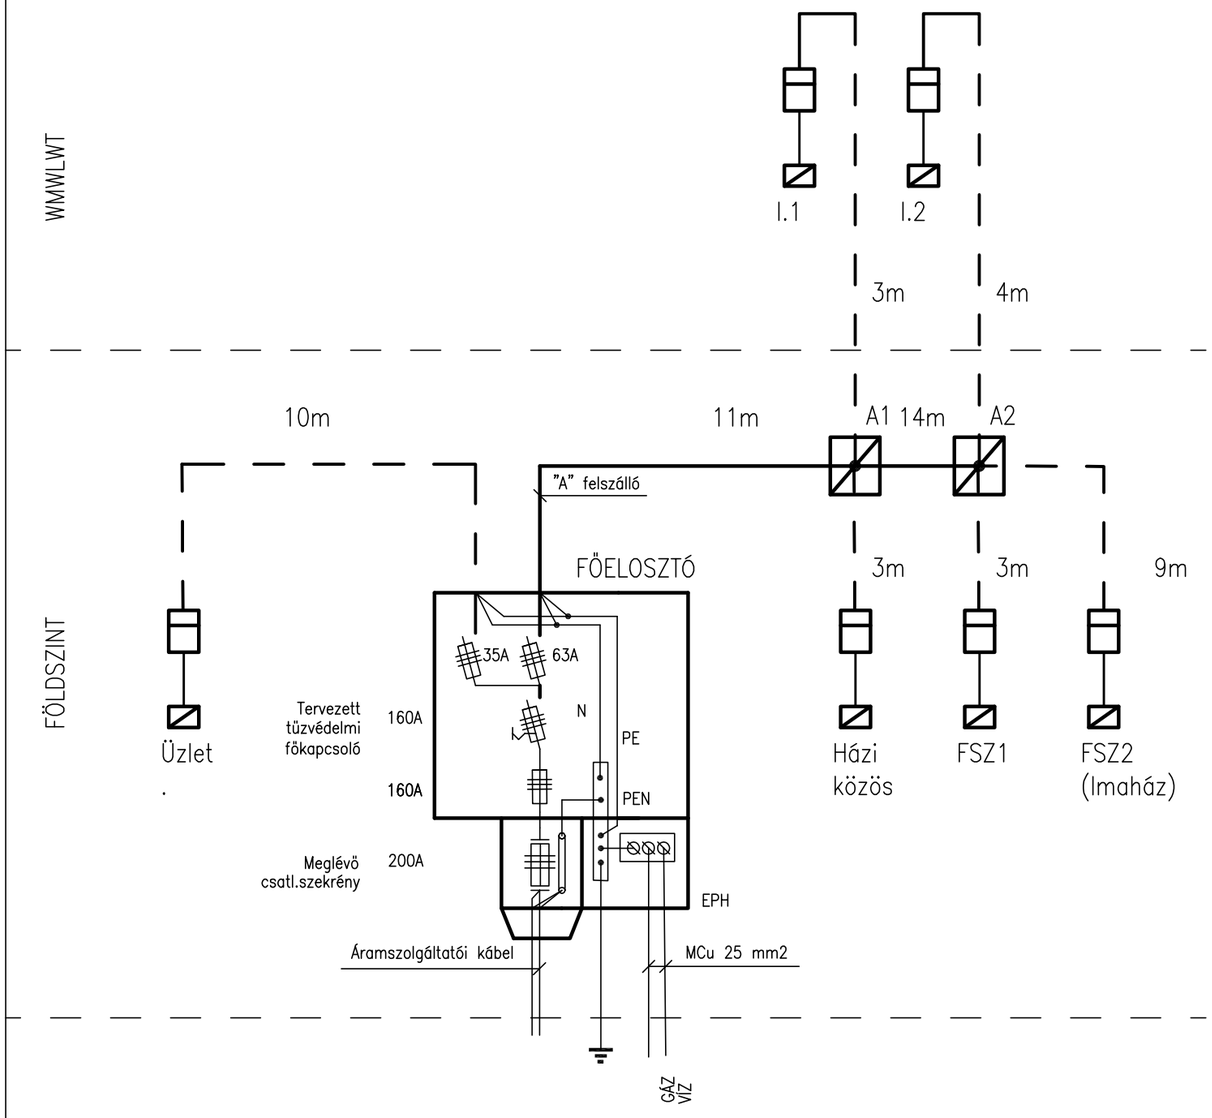

ÉRINTÉSVÉDELEM. TN–NULLÁZÁS

VONATKOZÓ RAJZ: GE–2,GE–3

MEGJEGYZÉS:

Feszültségesések:

A felszálló – Fszt2	0,75% < 1% mengedett
Üzlet	0,26% < 1% mengedett

JELMAGYARÁZAT

- Méretlen felszálló fővezeték MCu 5x35mm²
- Méretlen leágazó fővezeték H07V–K 5x10mm²
- Mért leágazó fővezeték H07V–K 5x10mm²
- Lakás elosztó tábla
- Fogyasztásmérö
- Plombálható fővezetéki leágazó doboz és kötöelem

Rajzoló	Baracskai Gyula	Tárgy	LAKÓÉPÜLET Bp.VII. Garay u. 48. Villamos energiaellátás Elvi kapcsolás - Fővezeték terv
Tervező	Baracskai Gy. V-01-4544		
Vezető	Baracskai Gy.		
Méretarány	–	Megbízó	EVIN Nonprofit Zrt Bp.VII. Damjanich u. 48.
Dátum	2023.04		

BARACSKAI GYULA E.V,
Bp.IV.Berzeviczy G.u.4/b.
Tel.:06-309-442-697

Rajzszám: GE-1